


Type : Préparatoire
 Hauteur : 1.1m
 Vitesse epr : 325m/m

Barème : A ss chrono
 Article : 8.2 A & B
 Distance : 520.0m
 Tps accordé : 96s
 Tps limite : 192s

Barème : ss barrage

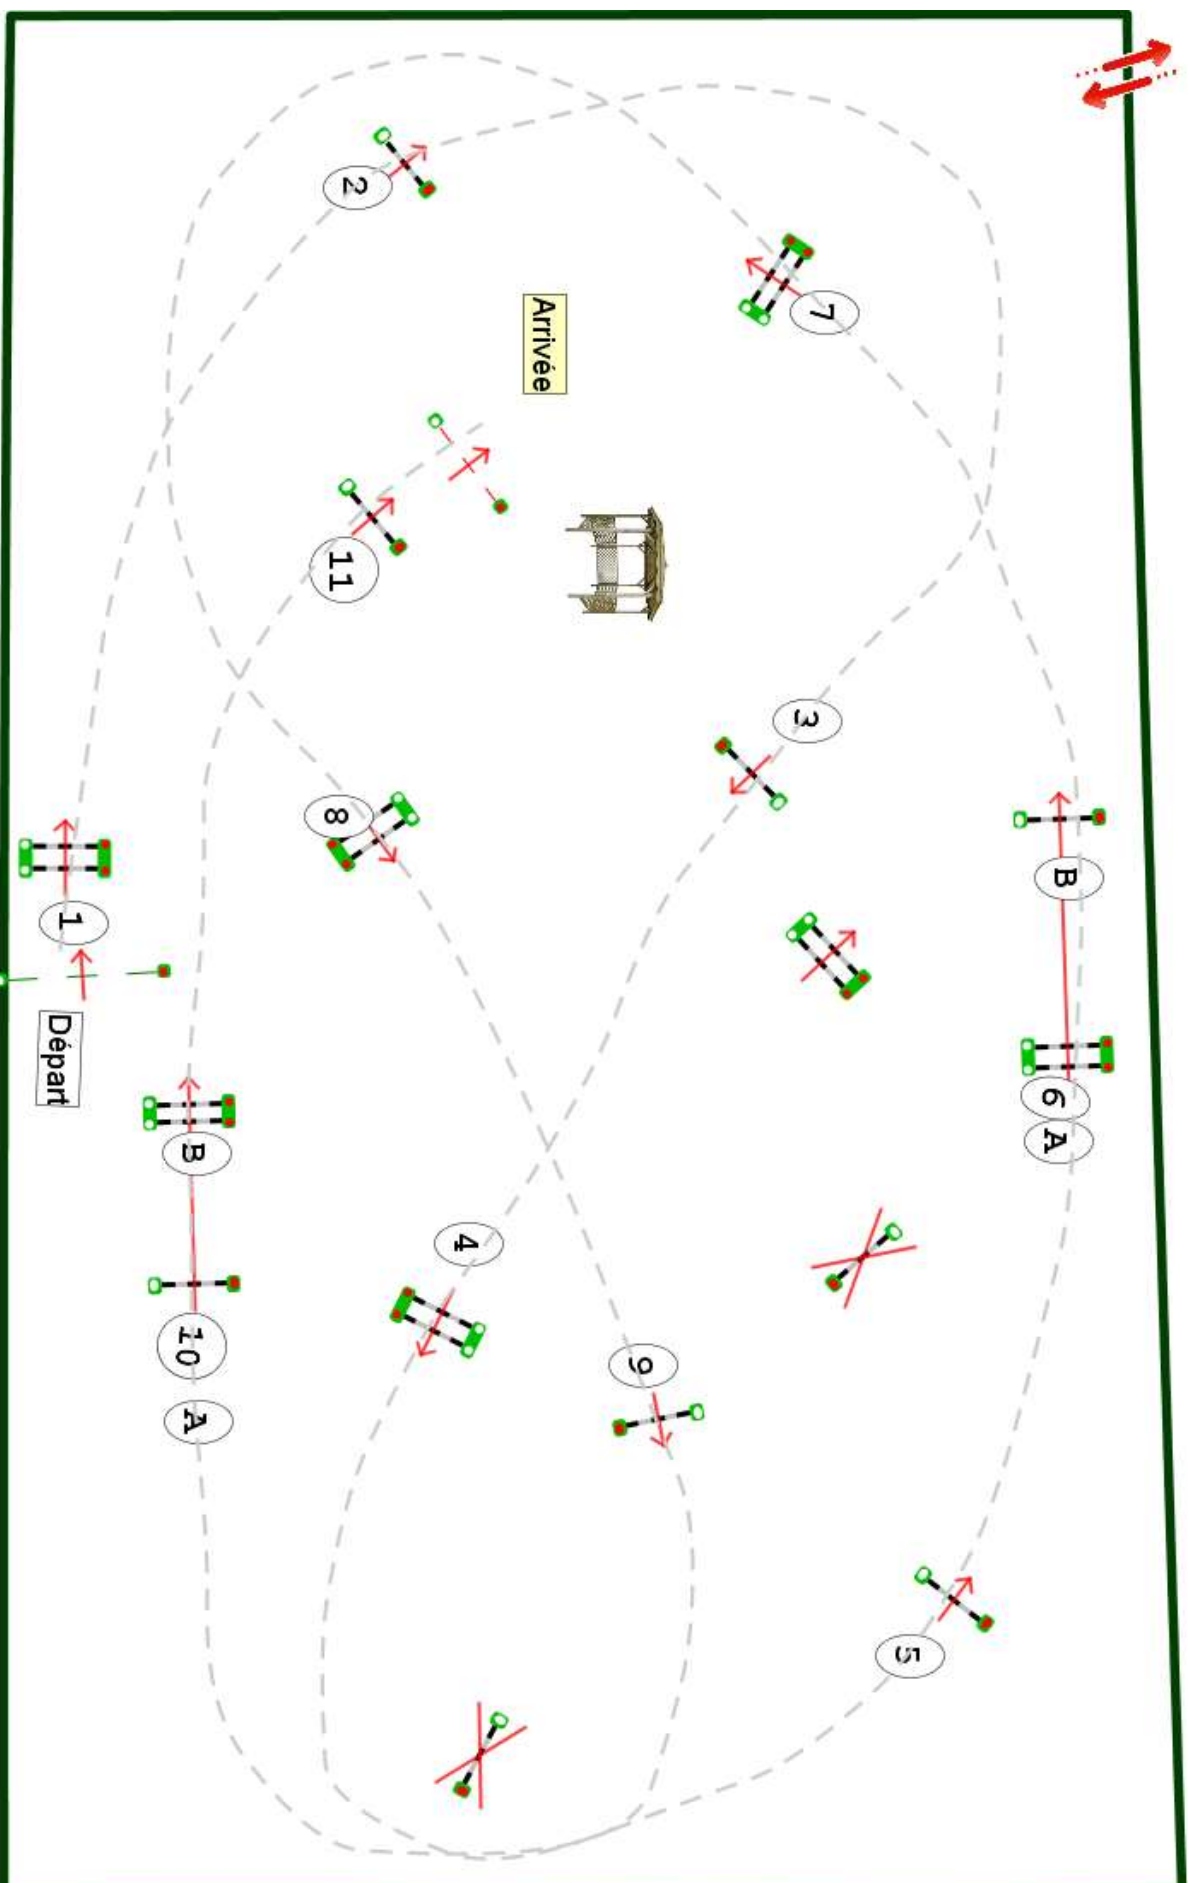

Jury

Vincent MOLARD
 Benoît CARPENTIER