

Type : Préparatoire

Hauteur : 1.2m

Vitesse epr : 325m/m

Barème : A ss chrono


Article : 8.2 A & B

Distance : 520.0m

Tps accordé : 96s

Tps limite : 192s

Barème : ss barrage

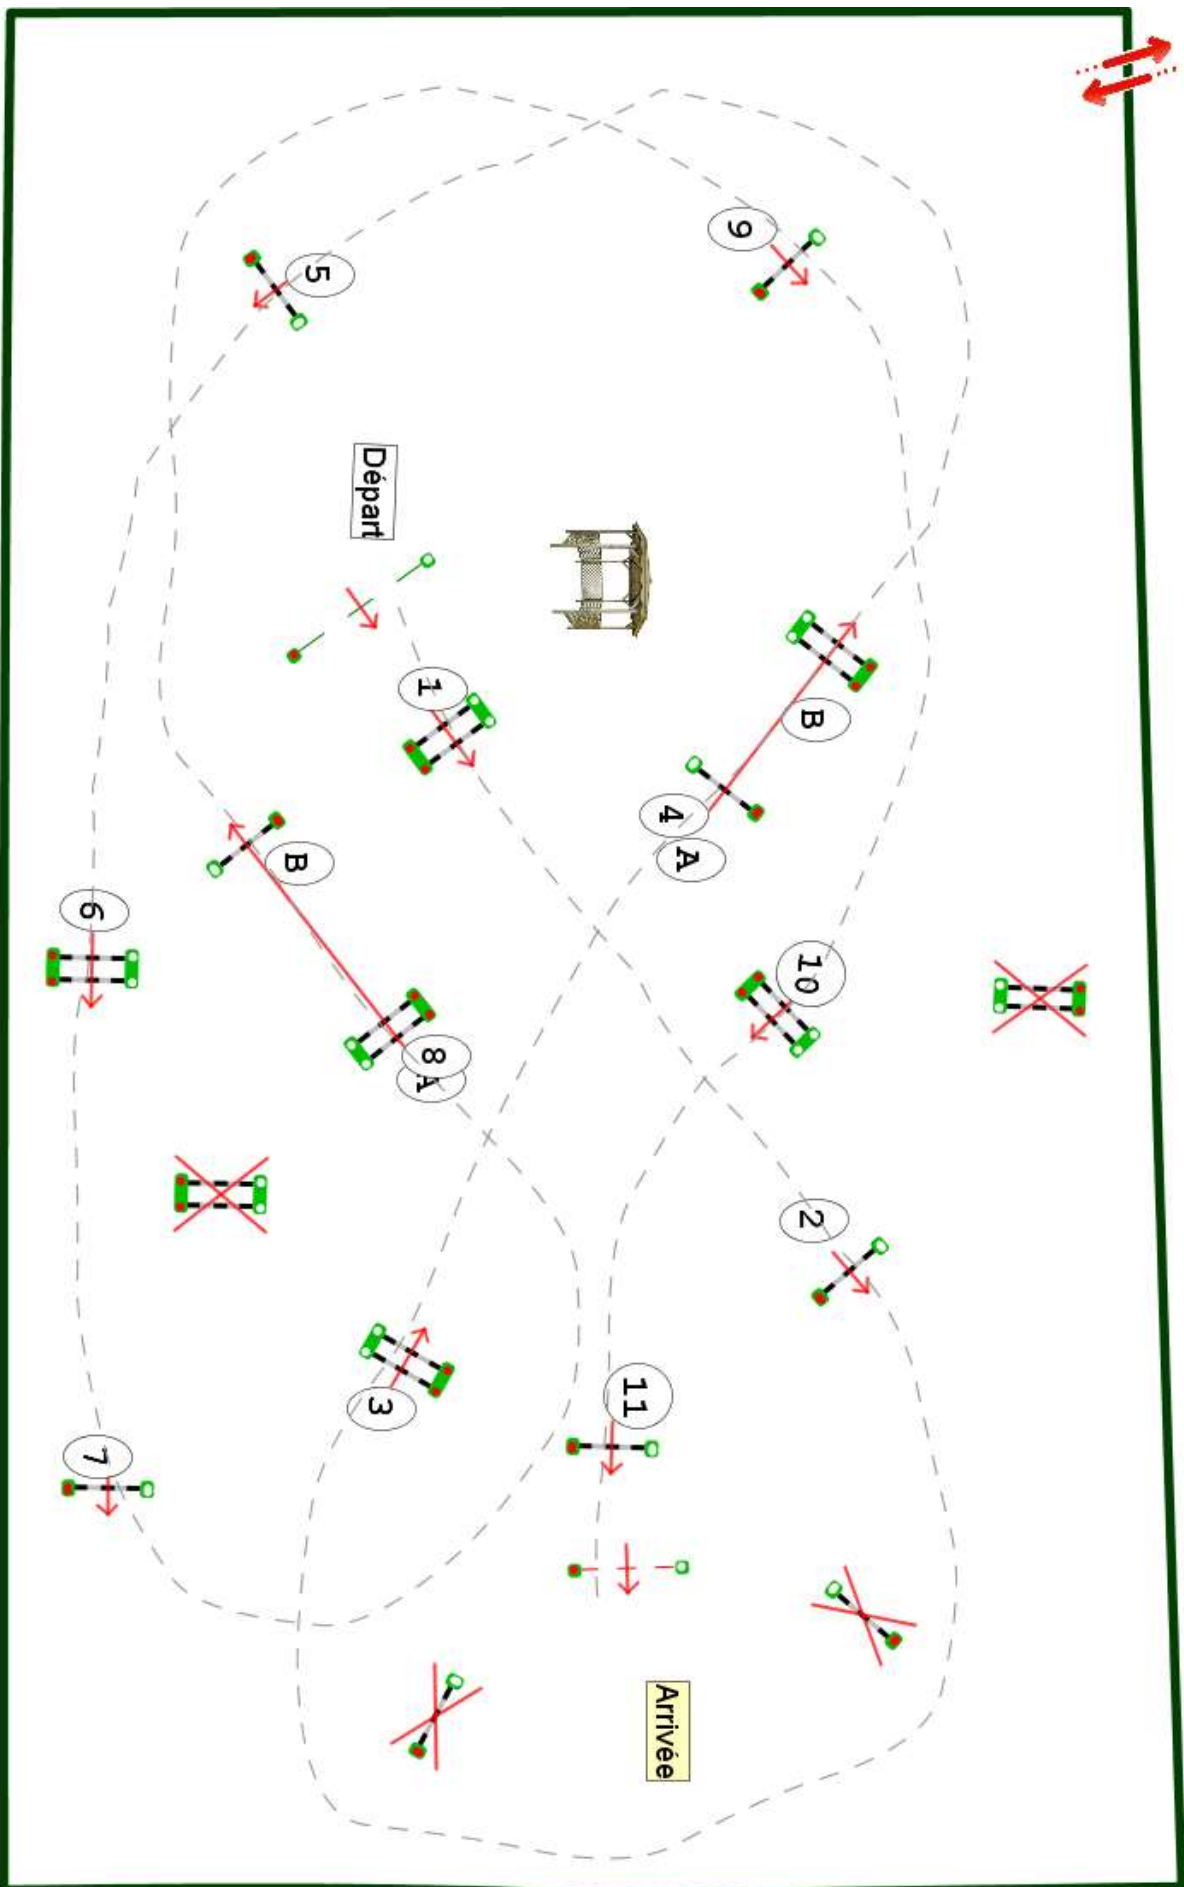

Jury

Vincent MOLARD
■ ■
 Benoit CARPENTIER